



Province de
Hainaut

Légioconsult

Gestes simples pour limiter le développement de légionelles dans les installations

Gestion des réseaux d'eaux sanitaires




INTRODUCTION

Prévention = gestes simples + surveillance régulière

GESTION DES TEMPÉRATURES

- Actions : relevés réguliers, corrections en cas d'écart, boucle d'eau chaude
- Phase de latence: < à 20°C
- Phase de croissance : 20-55°C (optimum 37°C)
- Phase de létalité : > 55°C (+ rapide > 65 °C)

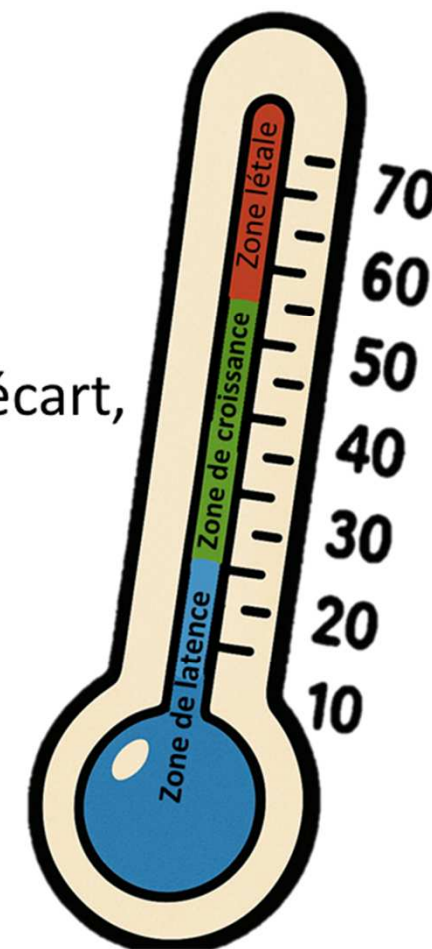

Gestion des
températures

GESTION DES TEMPÉRATURES

Réalisation de relevés de températures et enregistrement

EFS trop chaude

ECS trop froide

GESTION DE LA STAGNATION


Prévention = gestes simples + surveillance régulière

Points essentiels de la surveillance



Bras morts « temporaire »

Points non utilisés ≥ 7 jours
→ purges hebdomadaires

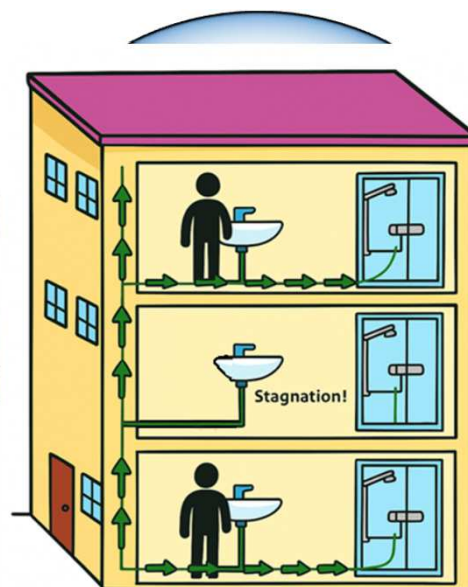

Gestion des
installations

Gestion de la
température




Bras morts « définitif »

→ supprimer / rationaliser
le réseau


Points essentiels de la surveillance



Prévention = gestes simples + surveillance régulière

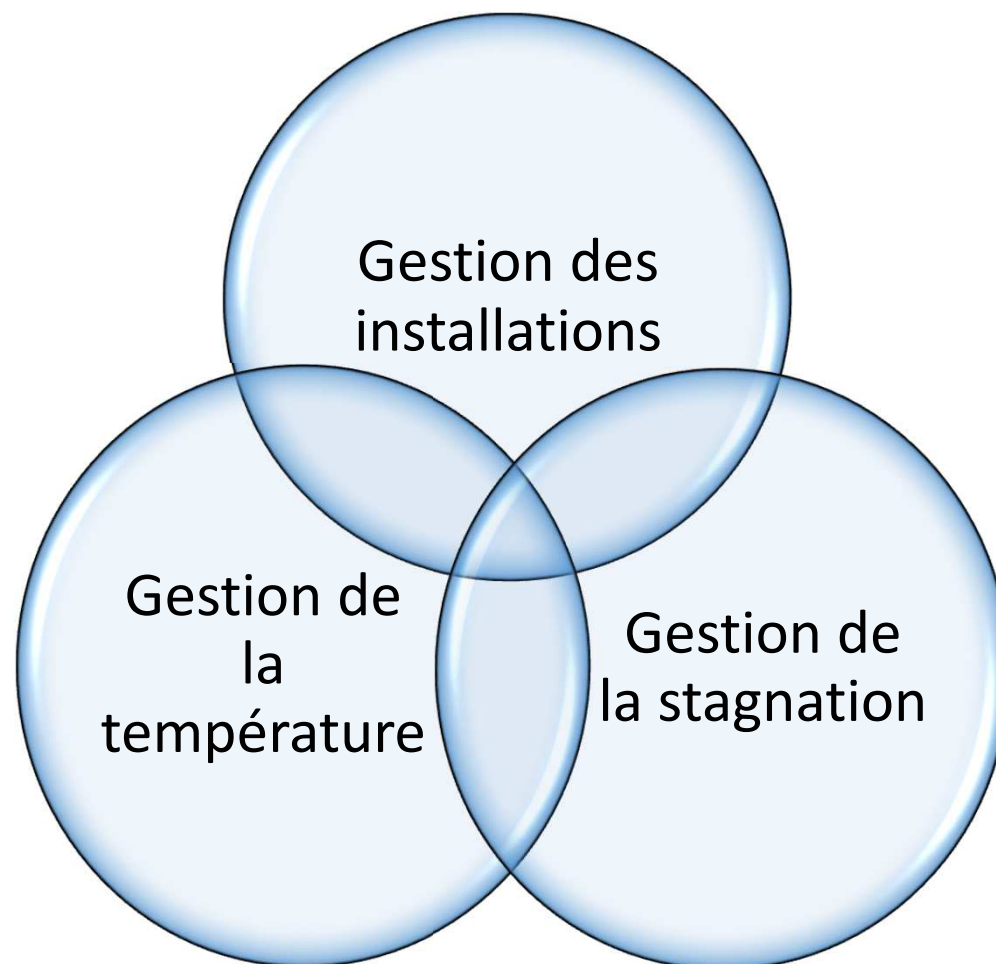


Entretien régulier des équipements tels que les systèmes de production d'eau chaude, les circulateurs ou encore les mitigeurs, clapets anti-retour, etc...

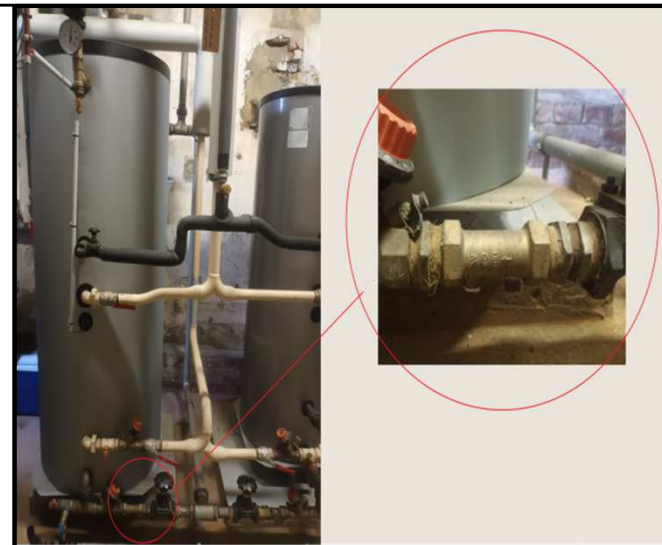


Gestion des
installations

**Remplacement des conduites corrodées,
développement d'un biofilm**

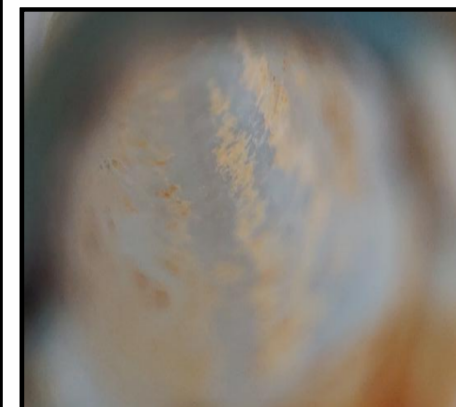




Suivi et maintenance des traitements
complémentaires (adoucisseurs,
chloration, UV, etc...)

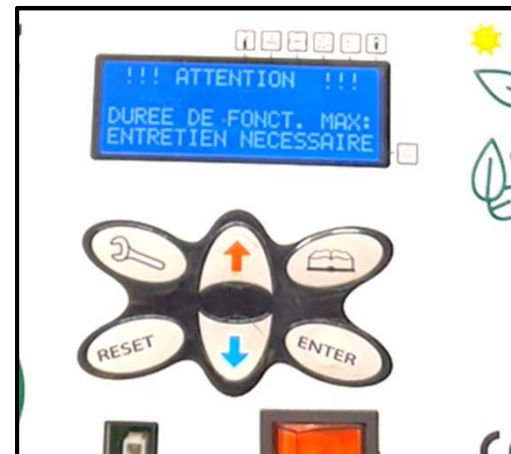


Gestion des
installations

Enregistrement des actions


CONTRÔLE DE L'INSTALLATION SANITAIRE	
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES	
Etablissement	MRS - HA
Adresse	
Nom et prénom de la personne qui effectue le contrôle	Misson
Date et heure du contrôle	08/10/15 14h05
Nom et prénom de la personne qui effectue les actions	KARDINOS
Observation, description	Description des actions mises en place
Installation de l'adoucisseur	memoriser conformer 12°F
Signature du responsable pour contrôle:	

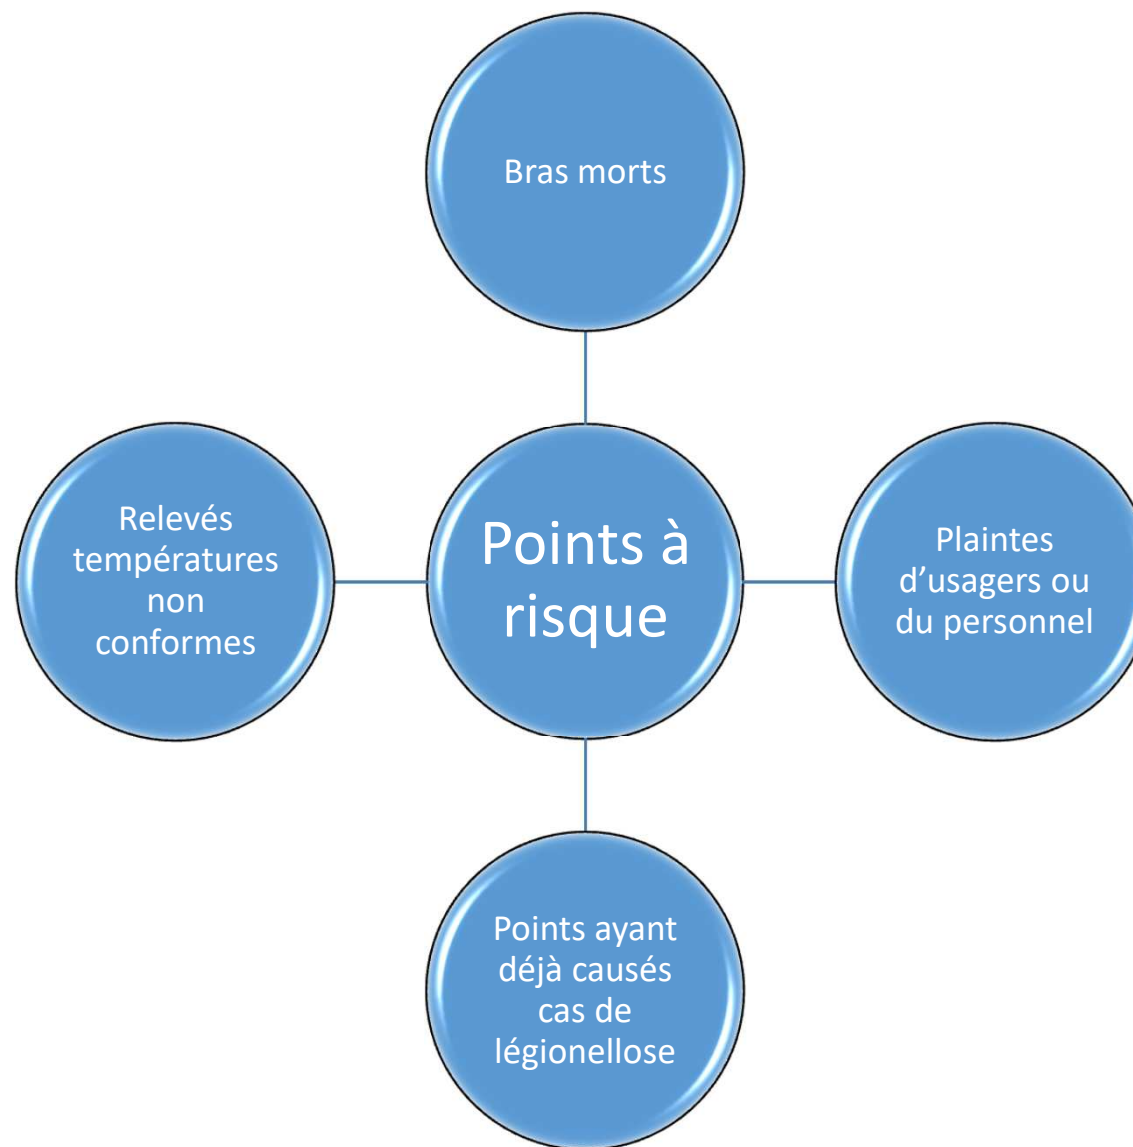

TRAÇABILITÉ ET SUIVI DE L'INSTALLATION

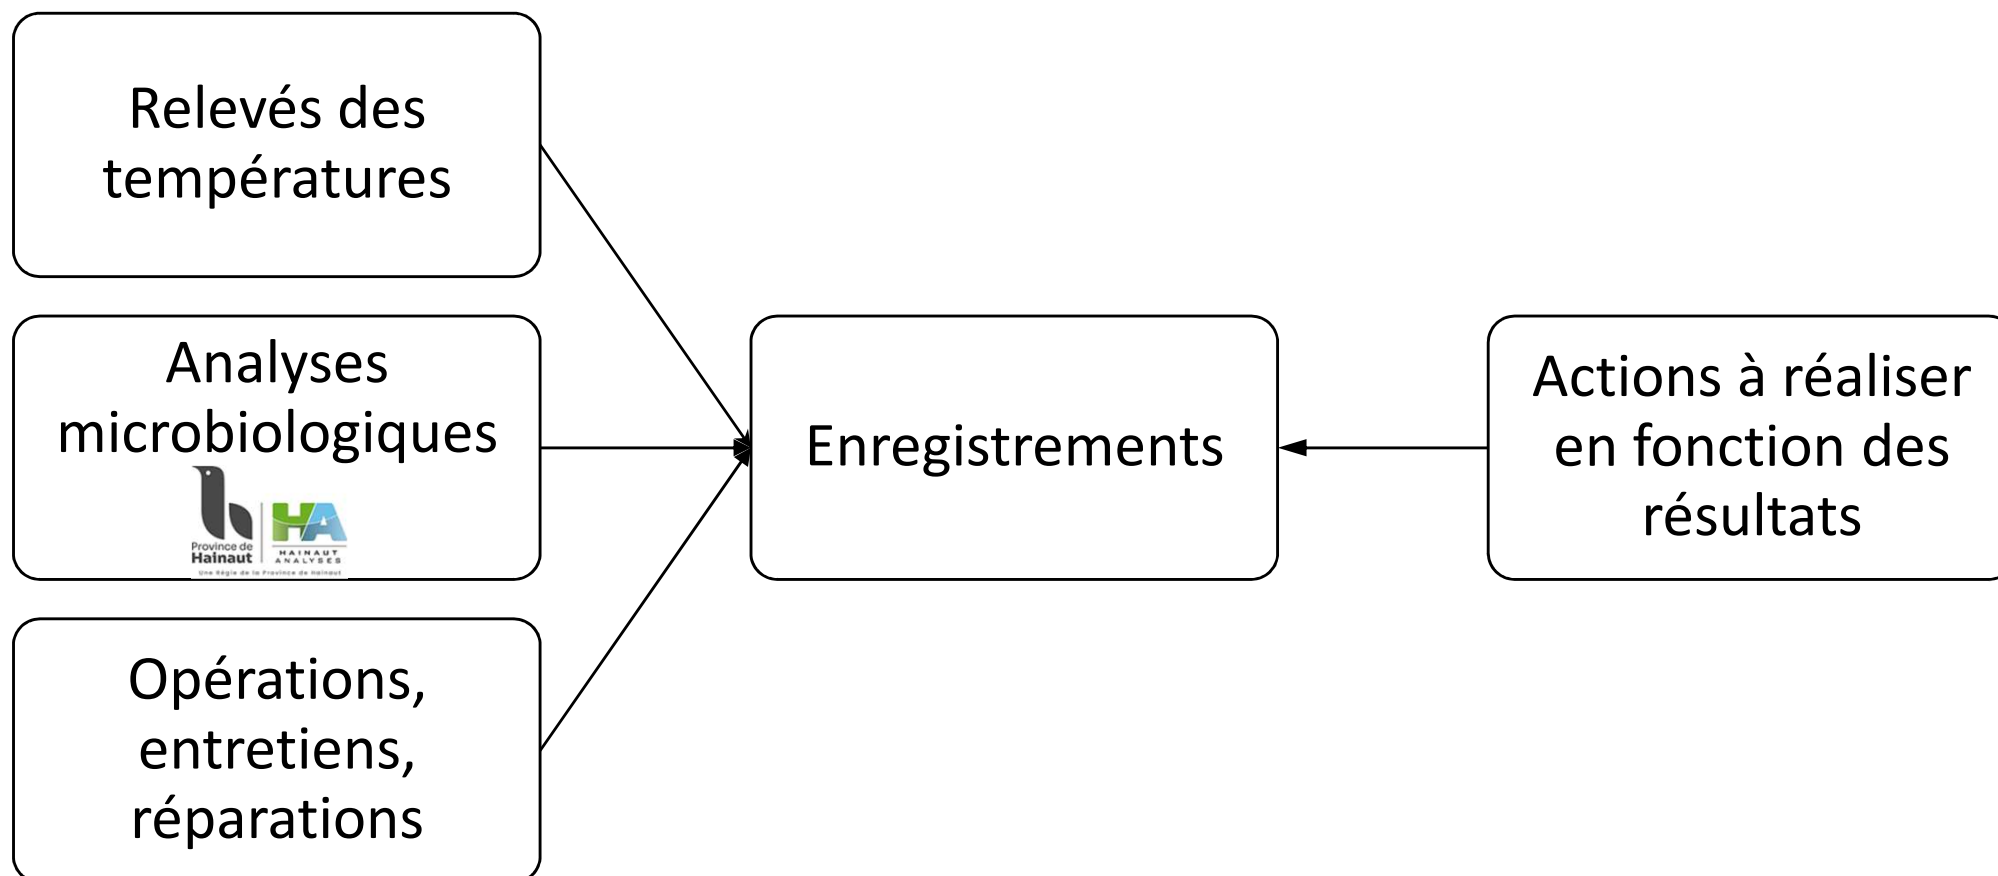

PLAN DE GESTION

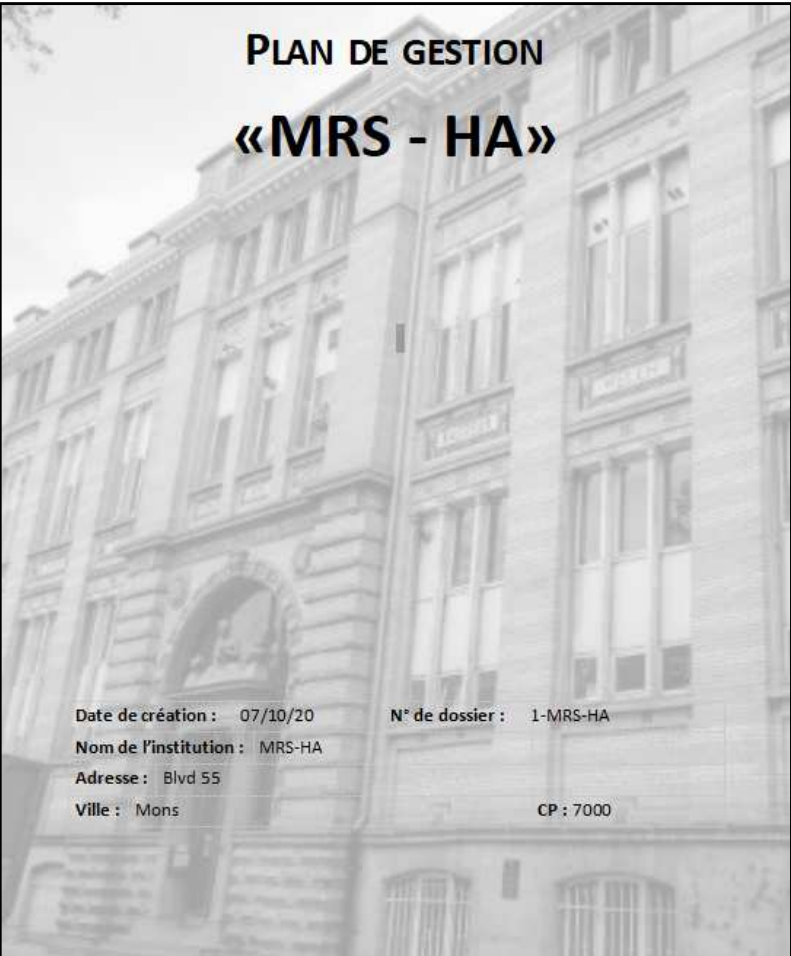

PLAN DE GESTION «MRS - HA»

Date de création : 07/10/20 N° de dossier : 1-MRS-HA
Nom de l'institution : MRS-HA
Adresse : Blvd 55
Ville : Mons CP : 7000

- Données d'identification
- Analyse de risque
- Schémas, points critiques et résultats
- Procédure de gestion du risque de prolifération de la *Legionella*
- Surveillance analytique et seuils d'intervention
- Plan d'intervention

CONCLUSION

Prévention : surveillance et utilisation régulière, bon état des installations, températures, traçabilité et analyses microbiologiques

CHECKLIST

-  **CONTRÔLE VISUEL**
-  **MESURE DES TEMPÉRATURES**
-  **ENTRETIENS ÉQUIPEMENTS**
-  **ANALYSES MICROBIOLOGIQUES**
-  **ENREGISTREMENT DES ACTIONS**

Légioconsult



**Chaque jour
avec VOUS !**